

# strawa Strangentlüfter- station

ohne Abdeckung

Artikelnummer: 50-300000



WARENGRUPPE

50

[www.strawa.com/produkt/50-300000](http://www.strawa.com/produkt/50-300000)



## INHALTSVERZEICHNIS

1. BESCHREIBUNG	3
2. MAßZEICHNUNG [mm]	3
3. SICHERHEIT, WARTUNG, PFLEGE	4

## 1. BESCHREIBUNG

Zum automatischen Entlüften von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828, Entlüftungsstrang ist absperrbar durch zusätzliche Kugelhähne.

### bestehend aus

Automatische Schnellentlüfter 3/8" mit Montageventil und Kugelhahn für Vor und Rücklaufstrang, Einbautarge aus verzinktem Blech in weiß RAL 9016


### Technische Daten

max. Betriebsdruck	6 bar
max. Betriebstemperatur	80 °C
Einbautiefe	90 mm

### Primäranschluss

- 3/4" IG

## 2. MAßZEICHNUNG [mm]

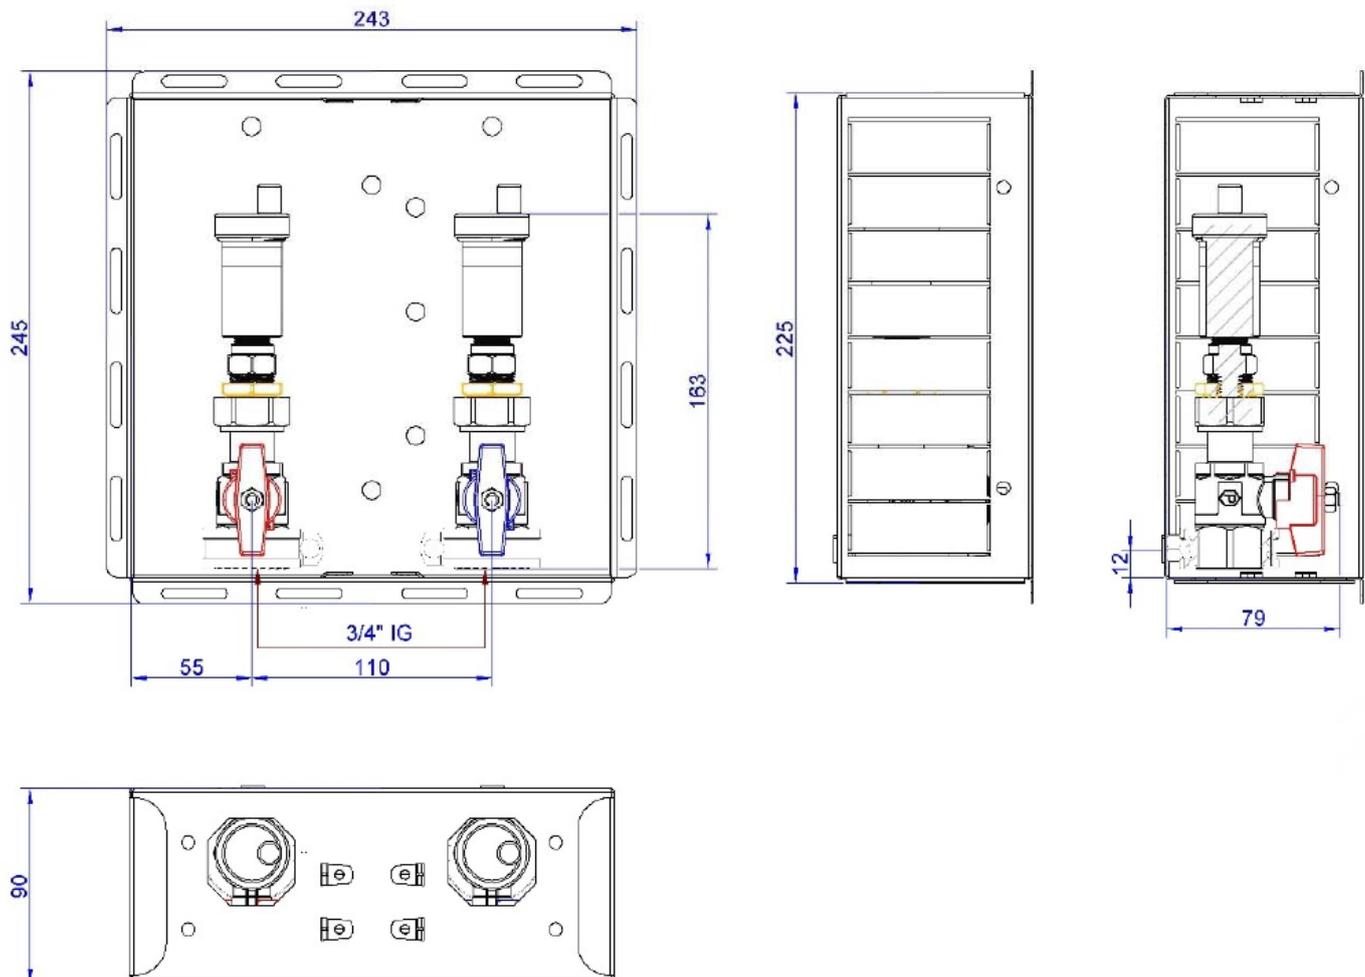

## 3. SICHERHEIT, WARTUNG, PFLEGE

### **Bestimmungsgemäßer Einsatz**

Die Strangentlüfterstation darf nur so montiert werden, dass die Schnellentlüfter senkrecht nach oben stehen. Die Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100 und der VDE 0100 701 sind einzuhalten.

### **Montage**

Die Strangentlüfterstation darf nur von ausgebildetem Fachpersonal montiert und bedient werden. Fachhandwerker müssen die Bedienungsanleitung lesen, verstehen und beachten. Eine Haftung des Herstellers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist nur unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen gegeben.

### **Wartung**

Beim Füll- und Ergänzungswasser der Heizungsanlage ist die Einhaltung der VDI 2035 zu beachten. Durch eingespülte Schmutzpartikel kann der Schnellentlüfter undicht werden → Schnellentlüfter in regelmäßigem Abstand auf Dichtheit prüfen.