

Objektanfragebogen für
strawa Frischwasser- / Wohnungsstationen
Z-Station



Objektdaten

Bezeichnung des Bauvorhabens	
Straße + Nr.	
PLZ / Ort	

Heizungsanlage

Gebäudetyp	<input type="checkbox"/> MFH	<input type="checkbox"/> EFH	<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Heizlast des Gebäudes				kW
Wärmeerzeuger	<input type="checkbox"/> Kesselanlage	<input type="checkbox"/> kW	<input type="checkbox"/> Fernwärme	<input type="checkbox"/> kW
	<input type="checkbox"/> Festbrennstoff	<input type="checkbox"/> kW	<input type="checkbox"/> Wärmepumpe	<input type="checkbox"/> kW
	<input type="checkbox"/> Solar	<input type="checkbox"/> kW	<input type="checkbox"/> BHKW	<input type="checkbox"/> kW
	<input type="checkbox"/> Sonstiges			<input type="checkbox"/> kW
Primär-Vorlauftemperatur (HV)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 70 °C
Warmwassertemperatur				°C

Objektangaben

Anzahl der Wohneinheiten	
Sanitärausstattung - der größten Verbraucher - <u>je Wohneinheit</u>	<input type="checkbox"/> Dusche, Küchenspüle
	<input type="checkbox"/> Dusche, Dusche
	<input type="checkbox"/> Dusche, Badewanne
	<input type="checkbox"/> Sonstiges

Stationsangaben

Plattenwärmeübertrager	<input type="checkbox"/> kupfergelötet	<input type="checkbox"/> edelstahlgelötet
→ Trinkwasseranalyse beilegen!		
<input type="checkbox"/> Zirkulationsmodul (HV mind. 65 °C)	Hinweis: inkl. SV → freien Auslauf bauseits vorsehen!	


Anlage

Anzahl der Wohneinheiten:
Bitte ein Anlagenschema, wie rechts
im Beispiel beilegen, damit
die Zuleitungen ordnungsgemäß
dimensioniert werden können.

**Folgende Punkte sollten
benannt werden:**

- Rohrmaterial
- Rohrlängen
- Wärmebedarf der Wohneinheiten
- Warmwasserbedarf

Bitte **Grundrisszeichnungen**
beilegen, falls vorhanden.

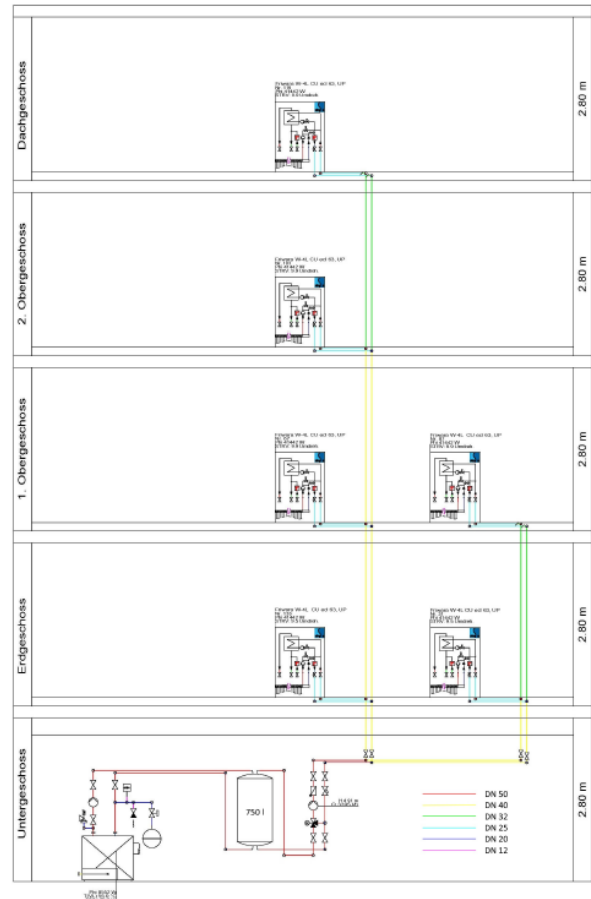

Anlage

ACHTUNG

Extreme Druckschläge können den Plattenwärmeübertrager beschädigen,
daher sollten diese grundsätzlich vermieden werden.

Um bei Warmwasserentnahme die Friwara-Wohnungsstation sofort mit warmem
Heizungswasser zu versorgen, sollte sie möglichst nah an den zirkulierenden
Verteilleitungen angebunden sein.

Des Weiteren kann am Regler eine Komfortschaltung aktiviert werden, welche den
Vorlaufswert am Eingang des Plattenwärmeübertragers konstant hält.

Kontaktdaten

Firma	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	
E-Mail	

Rücksendung des Objektanfragebogens per E-Mail an:
friwa@strawa.com

Mit einem Klick
direkt versenden.