

Beschreibung

Waschtischanschlussstation mit Abdeckung

Trinkwasser

Wasserzählereinbaustrecken für Kalt- und Warmwasser
mit EPP-Dämmung nach GEG

DVGW-Kugelhähne 3/4", Distanzstück V4A (Länge 110 mm)

Waschtischanschluss DN 15 (1/2" IG)

zusätzlicher Anschluss seitlich DN 20 (3/4" IG) mit Stopfen

Abwasser

HT-Abwasserrohr DN 40

mit Siphonwinkel 40/30 und Gummimanschette

oder mit Unterputzsiphon bei Variante Rollstuhlunterfahrung

Schrank

Unterputzzarge (höhenverstellbar)

mit Abdeckblech

mit Frontblech in verschiedenen Ausführungen

**Auslegungsdaten**

max. Betriebstemperatur 80 °C

max. Betriebsdruck 10 bar

max. Volumenstrom

Trinkwasser 2,2 m³/h (0,6 l/s) bei 2 m/s

Abwasser DU 0,5 l/s

Anschlüsse

	primär	sekundär
Trinkwasser	3/4" IG	1/2" IG
Abwasser	DN 40	DN 30

Befestigung

verzinkte Einrohrschellen mit Schalldämmeinlage

erfüllt die Schallschutzerfordernungen nach DIN 4109

Artikelübersicht

WT-Station			
Typ	WT-Station	WT-Station LIM	WT-Station FR
Frontblende	Blech - weiß RAL 9016	LIMODOR Abdeckung	Fliesenrahmen
Artikel-Nr.	50-000900	50-000901	50-000902

WT-Station für Rollstuhlunterfahrung			
Typ	WT-Station	WT-Station LIM	WT-Station FR
Frontblende	Blech - weiß RAL 9016	LIMODOR Abdeckung	Fliesenrahmen
Artikel-Nr.	50-000910	50-000911	50-000912

Funktion Kugelhähne

Die Auf-/Zustellung des Kugelhahnes wird mit einer 90°-Drehbewegung erreicht. Zeigt der Hebel in Rohrleitungsrichtung, ist der Kugelhahn geöffnet. Zeigt er quer zur Rohrleitung, ist der Kugelhahn geschlossen. Der Kugelhahn schließt im Uhrzeigersinn und öffnet entgegengesetzt.


Bestimmungsgemäßer Einsatz / Montage / Wartung

Die Wasserstation kann in allen Lagen montiert werden. Bei der Anwendung muss auf die zulässige Betriebstemperatur (max. 80 °C) bzw. den zulässigen Betriebsdruck (max. 10 bar) geachtet werden.

Die Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100 und der VDE 0100 701 sind einzuhalten.


Die Wasserstation darf nur von ausgebildetem Fachpersonal montiert und bedient werden. Fachhandwerker müssen die Bedienungsanleitung lesen, verstehen und beachten. Eine Haftung des Herstellers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist nur unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen gegeben.

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen die Kugelhähne keine Wartung. Wir empfehlen jedoch, die Kugelhähne mindestens einmal pro Jahr zu bedienen, um dauerhaft die optimale Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Diese setzt eine einwandfreie Wasserqualität, sowie den korrekten Einbau voraus.

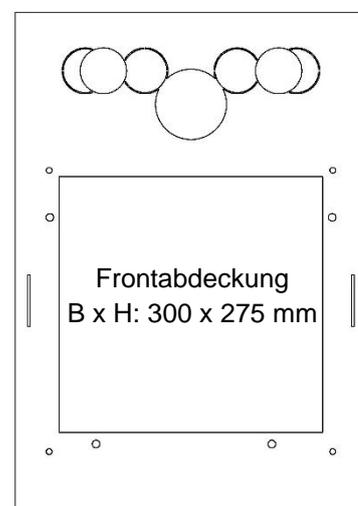

Abdeckblech verzinkt
B x H: 300 x 430 mm

Bemaßung (Beispiel 50-000901)

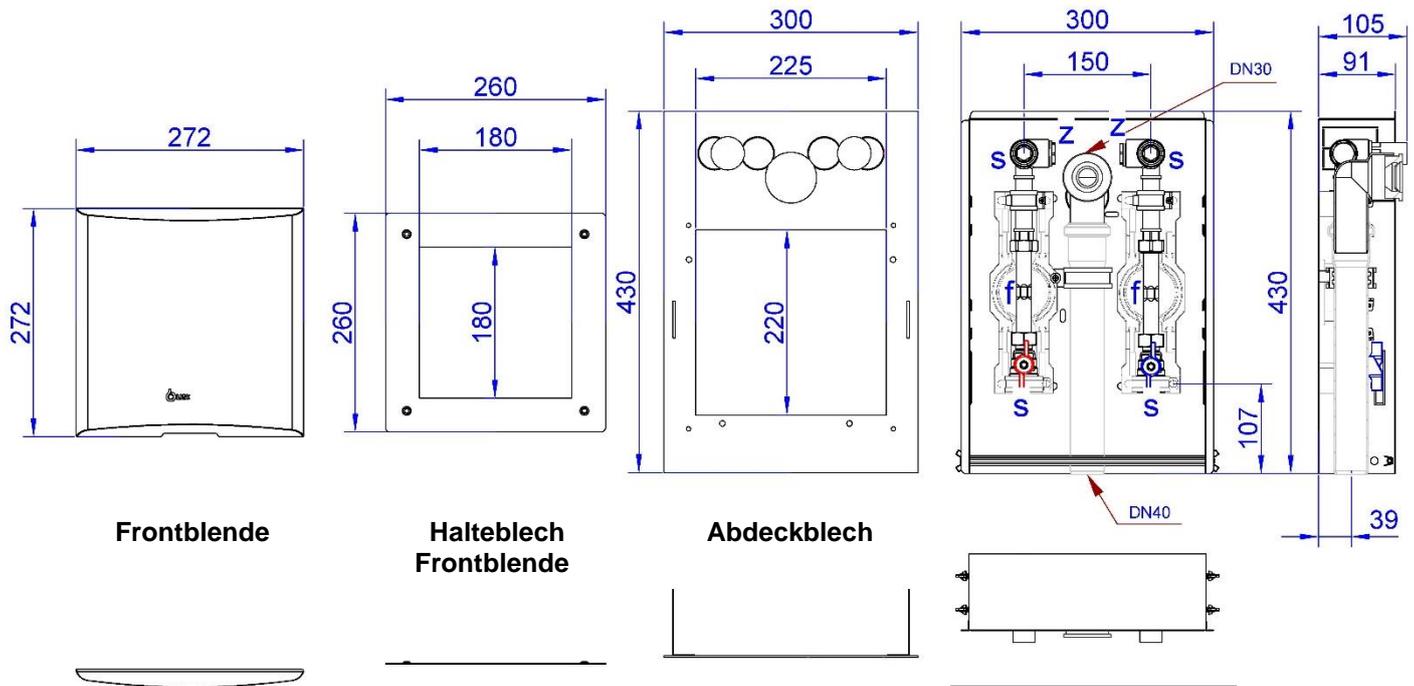

Beschreibung	
f	Distanzrohr 3/4" L = 110 mm
s	1/2" IG
z	3/4" Stopfen

Einbauanleitung

Das verzinkte Abdeckblech (B x H: 300 x 430 mm) kann sowohl Aufputz als auch Unterputz montiert werden:

Anleitung Aufputz

- Stationszarge in Mauerwerk oder Ständerprofil befestigen
- Mauerwerk oder Ständerprofil verkleiden, z.B. mit Gipskartonplatten / Fliesen / Tapete
- Abdeckblech auf Zarge aufstecken (Haltetaschen ausziehbar auf 40 mm)
- Frontabdeckung auf Abdeckblech aufstecken (Haltetaschen ausziehbar auf 40 mm)

Anleitung Unterputz

- Stationszarge in Mauerwerk oder Ständerprofil befestigen
- Abdeckblech auf Zarge aufstecken
- mit 1. Lage Gipskarton beplanken
- **Ausschnitt Abdeckblech beachten**
- mit 2. Lage Gipskarton (über Abdeckblech) beplanken - mit Fliesen / Tapete verkleiden
- **Ausschnitt Frontabdeckung beachten**
- Frontabdeckung auf Abdeckblech aufstecken

