

**Objektanfragebogen für
strawa Frischwasser- / Wohnungsstationen
W- und WS-Station**



Objektdaten

Bezeichnung des Bauvorhabens	
Straße + Nr.	
PLZ / Ort	

Heizungsanlage

Gebäudetyp	<input type="checkbox"/> MFH	<input type="checkbox"/> EFH	<input type="checkbox"/> Sonstiges			
Heizlast des Gebäudes				kW		
Wärmeerzeuger	<input type="checkbox"/>	Kesselanlage	<input type="checkbox"/> kW	<input type="checkbox"/> Fernwärme	<input type="checkbox"/> kW	
	<input type="checkbox"/>	Festbrennstoff	<input type="checkbox"/> kW	<input type="checkbox"/> Wärmepumpe	<input type="checkbox"/> kW	
	<input type="checkbox"/>	Solar	<input type="checkbox"/> kW	<input type="checkbox"/> BHKW	<input type="checkbox"/> kW	
	<input type="checkbox"/>	Sonstiges			<input type="checkbox"/> kW	
Primär-Vorlauftemperatur (HV)		<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 65	°C
Warmwassertemperatur						°C

Objektangaben

Anzahl der Wohneinheiten		
Anzahl der Stränge		
Heizleistung je Wohneinheit	kW	
Sanitärausstattung - der größten Verbraucher - <u>je Wohneinheit</u>	<input type="checkbox"/>	Dusche, Küchenspüle
	<input type="checkbox"/>	Dusche, Dusche
	<input type="checkbox"/>	Dusche, Badewanne
	<input type="checkbox"/>	Sonstiges

Stationsangaben

Beheizung der Wohneinheiten														
Heizkörper														
Fußbodenheizung										VL-Temperatur				°C
Festwert 20-50 °C														
witterungsgeführt														
4-Leiter mit 2 Stk. WMZ				Heizen				Heizen / Kühlen						
Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(12)			
Stückzahl														
<input type="checkbox"/> Aufputzmontage														
<input type="checkbox"/> Unterputzmontage														
Plattenwärmeübertrager										<input type="checkbox"/> kupfergelötet		<input type="checkbox"/> edelstahlgelötet		
→ Trinkwasseranalyse beilegen!														
<input type="checkbox"/> Zirkulationsmodul (HV mind. 65 °C) Hinweis: inkl. SV → freien Auslauf bauseits vorsehen!														
<input type="checkbox"/> Dämmung														


Anlage

Anzahl der Wohneinheiten:
Bitte ein Anlagenschema, wie rechts
im Beispiel beilegen, damit
die Zuleitungen ordnungsgemäß
dimensioniert werden können.

**Folgende Punkte sollten
benannt werden:**

- Rohrmaterial
- Rohrlängen
- Wärmebedarf der Wohneinheiten
- Warmwasserbedarf

Bitte **Grundrisszeichnungen**
beilegen, falls vorhanden.

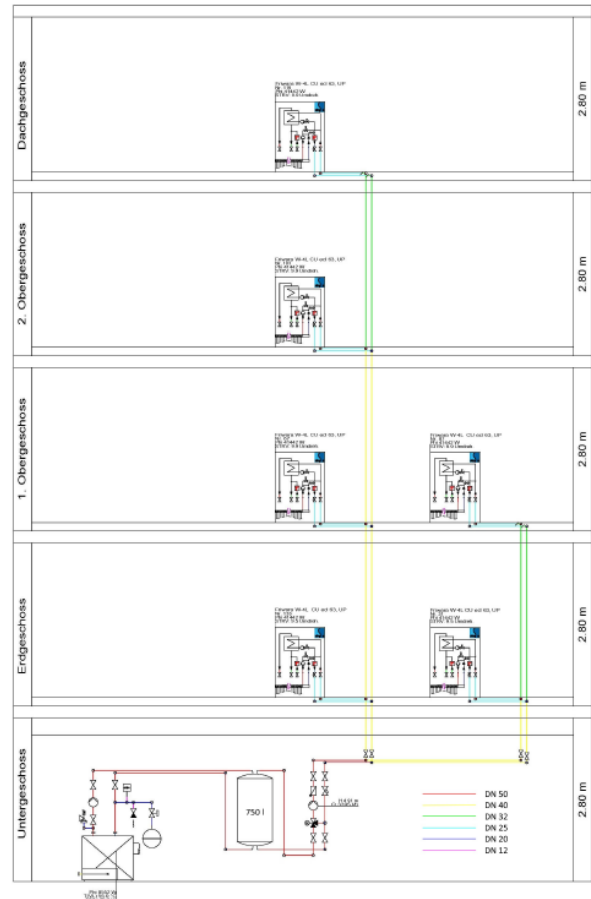

Anlage

ACHTUNG

Extreme Druckschläge können den Plattenwärmeübertrager beschädigen,
daher sollten diese grundsätzlich vermieden werden.

Um bei Warmwasserentnahme die Friwara-Wohnungsstation sofort mit warmem
Heizungswasser zu versorgen, sollte sie möglichst nah an den zirkulierenden
Verteilleitungen angebunden sein.

Des Weiteren kann am Regler eine Komfortschaltung aktiviert werden, welche den
Vorlaufswert am Eingang des Plattenwärmeübertragers konstant hält.

Kontaktdaten

Firma	
Straße	
PLZ / Ort	
Telefon	
E-Mail	

Rücksendung des Objektanfragebogens per E-Mail an:
friwa@strawa.com

Mit einem Klick
direkt versenden.